


Схема существующих сетей водоснабжения х. Беднягина
муниципального образования сельского поселения Кубанец Тимашевского района
М 1:5000

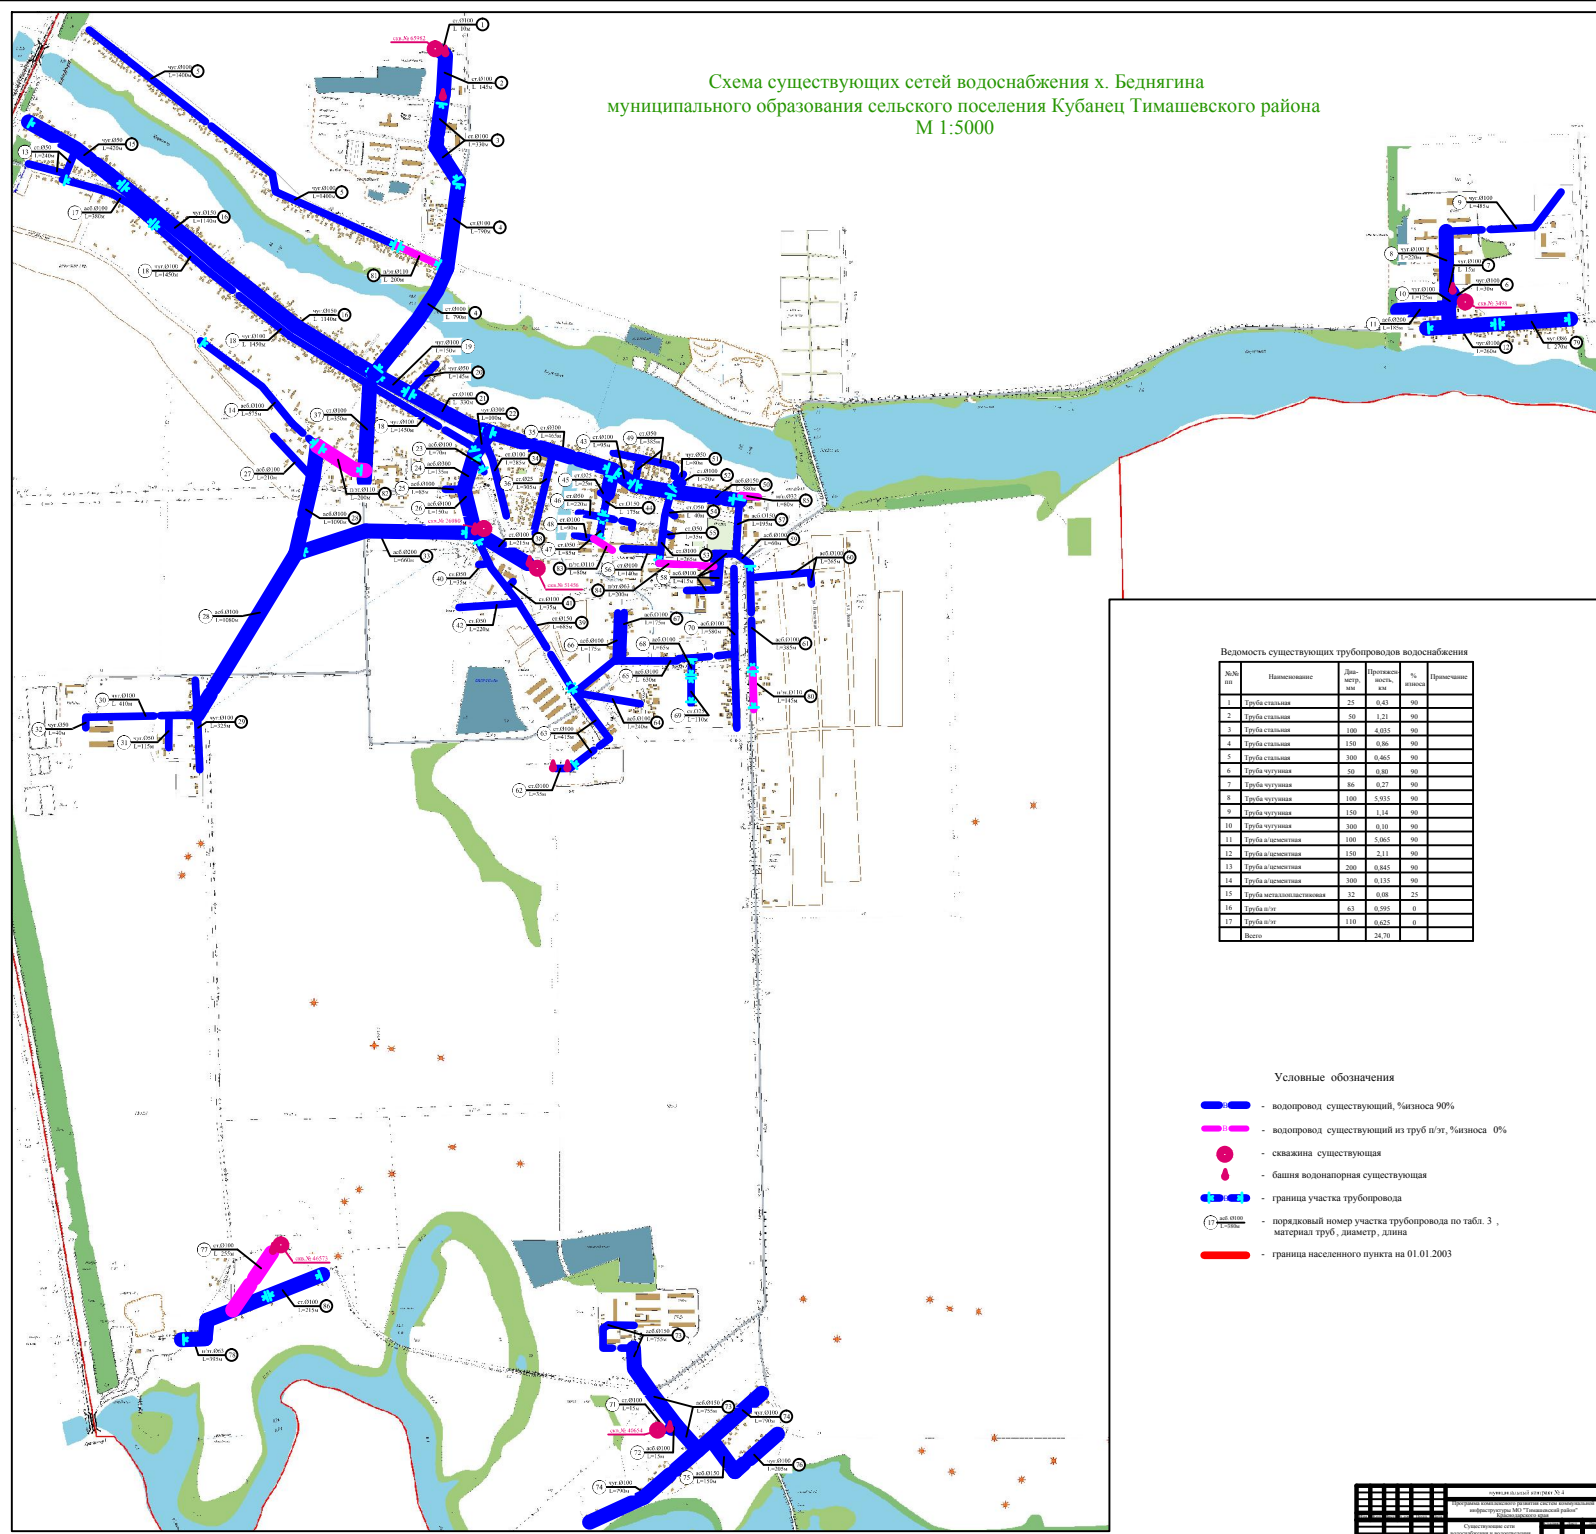

Ведомость существующих трубопроводов водоснабжения

№ п/п	Наименование	Длина, м	Протяженность, км	% износа	Примечание
1	Трубы стальные	25	0,43	90	
2	Трубы стальные	6	0,21	90	
3	Трубы стальные	100	4,435	90	
4	Трубы стальные	150	0,86	90	
5	Трубы стальные	300	0,465	90	
6	Трубы чугунные	50	0,80	90	
7	Трубы чугунные	80	0,27	90	
8	Трубы чугунные	100	5,935	90	
9	Трубы чугунные	150	1,21	90	
10	Трубы чугунные	300	0,10	90	
11	Трубы асбестоцементные	100	5,065	90	
12	Трубы асбестоцементные	150	2,11	90	
13	Трубы асбестоцементные	200	0,845	90	
14	Трубы асбестоцементные	300	0,135	90	
15	Трубы металлопластиковые	32	0,05	25	
16	Трубы изол.	61	0,990	0	
17	Трубы изол.	110	0,425	0	
Итого			24,70		

Условные обозначения

- водопровод существующий, % износа 90%
- водопровод существующий из труб П/Э, % износа 0%
- скважина существующая
- ▲ башня водонапорная существующая
- |— граница участка трубопровода
- 1000000 порядковый номер участка трубопровода по табл. 3, материал труб, диаметр, длина
- граница населенного пункта на 01.01.2003

№ п/п	№ участка	№ материала	Диаметр	Длина	Итого
1	1	1	100	25	25
2	2	2	6	6	6
3	3	3	100	100	100
4	4	4	150	150	150
5	5	5	300	300	300
6	6	6	50	50	50
7	7	7	80	80	80
8	8	8	100	100	100
9	9	9	150	150	150
10	10	10	300	300	300
11	11	11	100	100	100
12	12	12	150	150	150
13	13	13	200	200	200
14	14	14	300	300	300
15	15	15	32	32	32
16	16	16	61	61	61
17	17	17	110	110	110
Итого				2470	2470